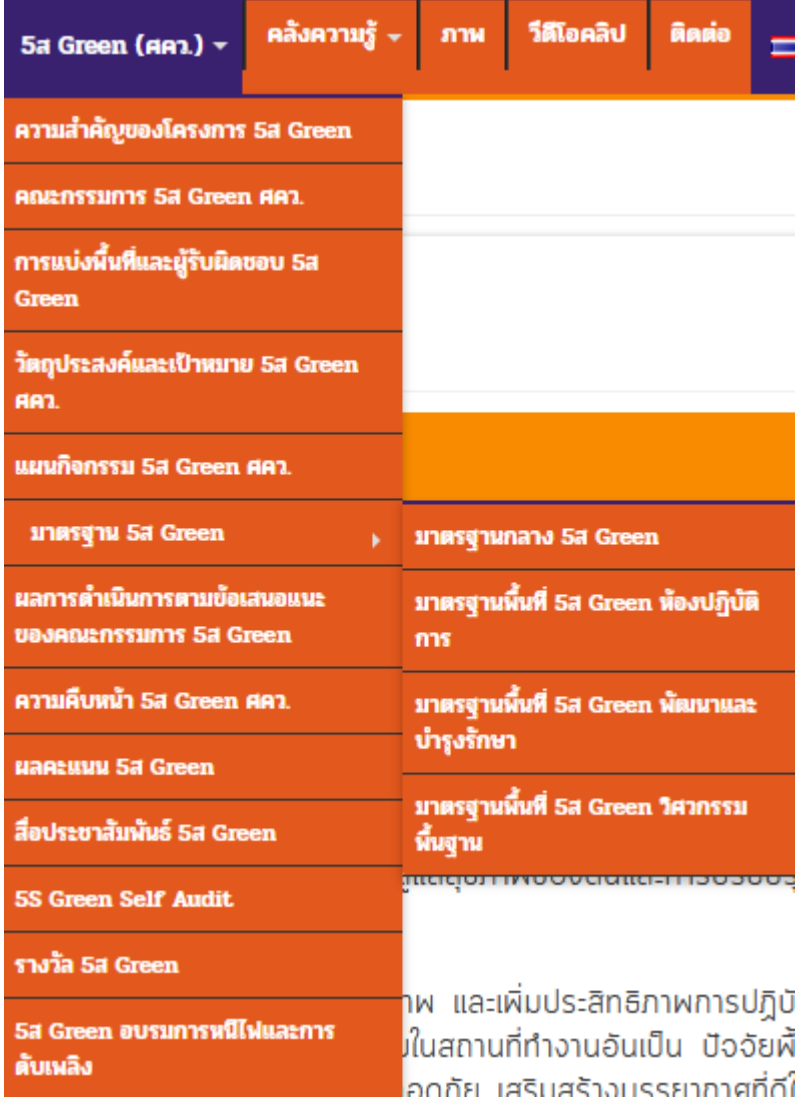


ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน
 รอบตรวจประเมินวันที่ 14 สิงหาคม 2563

จุดที่ตรวจ : สำนักงาน อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ	ผลการดำเนินการ / (ภาพประกอบ)
1. มาตรฐานที่ 1 บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน : แก้ไขข้อมูลให้ มีคำว่า "GREEN" ในทุกหน้า	ดำเนินการแก้ไข  <p>The screenshot shows a web-based interface for the 5S Green board. At the top, there is a navigation bar with the following items: '5ส Green (ศคว.)', 'คลังความรู้', 'ภาพ', 'วิดีโอคลิป', and 'ติดต่อ'. Below this is a list of menu items, including 'ความสำคัญของโครงการ 5ส Green', 'คณะกรรมการ 5ส Green ศคว.', 'การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ 5ส Green', 'วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5ส Green ศคว.', 'แผนกิจกรรม 5ส Green ศคว.', 'มาตรฐาน 5ส Green', 'ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 5ส Green', 'ความคืบหน้า 5ส Green ศคว.', 'ผลคะแนน 5ส Green', 'สื่อประชาสัมพันธ์ 5ส Green', '5S Green Self Audit', and 'รางวัล 5ส Green'. On the right side, there are sections for 'มาตรฐานกลาง 5ส Green', 'มาตรฐานพื้นที่ 5ส Green ห้องปฏิบัติการ', 'มาตรฐานพื้นที่ 5ส Green พัฒนาและบำรุงรักษา', and 'มาตรฐานพื้นที่ 5ส Green วิศวกรรมพื้นฐาน'. At the bottom, there is a text box that says 'ภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในสถานที่ทำงานอันเป็น ปัจจัยที่...'.</p>

ความสำคัญของโครงการ 5ส Green

ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยอัส
บริหารที่อิสระจากระบบราชการ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมีความตร:

คณะกรรมการ 5ส Green ศค.



พศ.ดร.กวน บางรักษ์

ที่ปรึกษา

การแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ 5ส Green

กายวิภาคศาสตร์ B8 B7 B6 B5 B3 B2

กายวิภาคศาสตร์

🏠 Home / วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5ส Green ศคว.

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5ส Green ศคว.



🏠 Home / แผนกิจกรรม 5ส Green ศคว.

แผนกิจกรรม 5ส Green ศคว.



🏠 Home / มาตรฐานกลาง 5ส Green

มาตรฐานกลาง 5ส Green



1

of 28

มาตรฐานพื้นที่ 5ส Green ห้องปฏิบัติการ



📄 🔍 ↑ ↓ 1 of 27 - + Au

มาตรฐานพื้นที่ 5ส Green พัฒนาและบำรุงรักษา



📄 🔍 ↑ ↓ 1 of 25 - + Automatic Zoom ▾

มาตรฐานพื้นที่ 5ส Green วิศวกรรมพื้นฐาน



📄 🔍 ↑ ↓ 1 of 18 - + Automatic Zoom ▾

ความลับหน้า 5ส Green ศคว.



B8 B7 B6 B5 B3 B2 กายวิภาคศาสตร์

ศูนย์

🏠 Home / ผลคะแนน 5ส Green

ผลคะแนน 5ส Green



ผลประเมิน 5ส Green จากส่วนกลาง

🏠 Home / สื่อประชาสัมพันธ์ 5ส Green

สื่อประชาสัมพันธ์ 5ส Green




1 of 10

🏠 Home / 5S Green Self Audit

5S Green Self Audit



▶ [self audit มาตราฐานกลาง 5ส Green \(Click\)](#)



🏠 Home / รางวัล 5ส Green

รางวัล 5ส Green


2563

🏠 Home / 5ส Green อบรมการหนีไฟและการดับเพลิง

5ส Green อบรมการหนีไฟและการดับเพลิง

การหนีไฟ

2. มาตรฐานที่ 7 อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร) : คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีการแปะกระดาษโน้ต หรือมีของส่วนตัว เช่น ยาหม่อง วางอยู่- ไม่หັกคะแนน

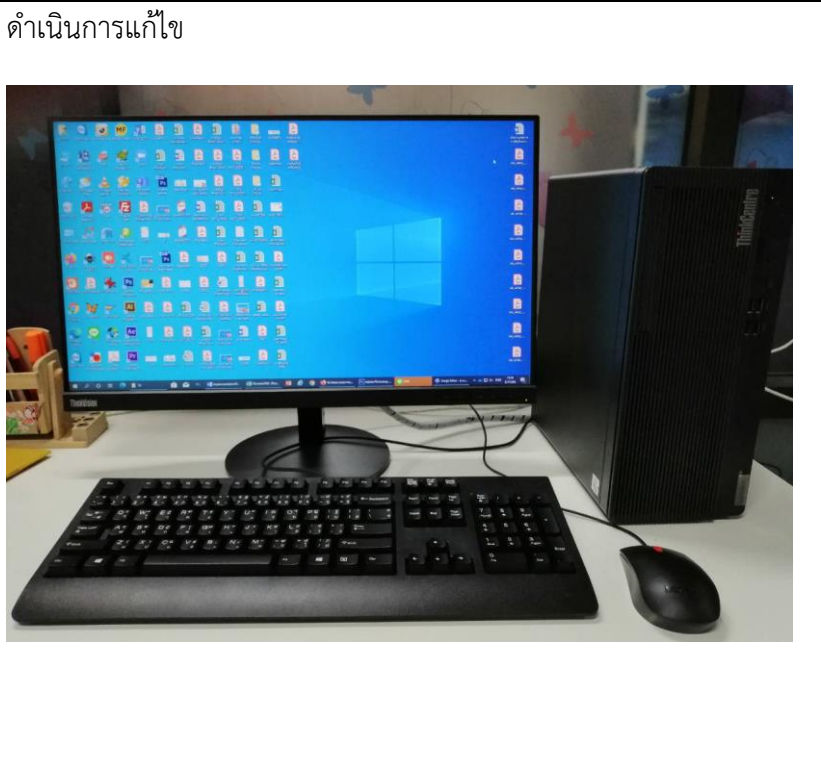

3. มาตรฐานที่ 14 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต : มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และเสี่ยงต่อเป็นวัตถุเชื้อเพลิงในห้องควบคุมไฟกลาง

ดำเนินการแก้ไข



4. มาตรฐานที่ 17 ถังขยะ : ถังขยะในห้องรับประทานอาหาร ควรเปลี่ยนจากถังแดงเป็นถังดำ

ดำเนินการแก้ไข

